

SPA-Hera spa
Data prot.: 18-03-2020
Num. prot.: 0027392

INR-INRETE DISTRIBUZIONE
Data prot.: 18-03-2020
Num. prot.: 0008837

Spett.le
FUTURMAC SRL
Via Vespucci, 8
41049 – Sassuolo MO

claudio.berselli@ingpec.eu

c.a. Silvia LENZOTTI

Imola,
PEC

Dir.Ing./Progettazione/Modellazione e Supp.Tec./Pareri Complessi/FG

OGGETTO: Pratica 15400232 – Variante al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del Piano Urbanistico Attuativo P.U.A. "San Polo" Ambito AC sub D2 per la costruzione di nuovi fabbricati posti in via San Polo, Comune di Sassuolo (MO) – Richiesta parere.

In riferimento alla succitata richiesta, assunta a Prot. Hera Spa 99794 il 22/10/2019 e Prot. INRETE 34606 il 22/10/2019, successivamente integrata con nota assunta a Prot. Hera Spa 15135 il 14/02/2020 e Prot. INRETE 4756 il 14/02/2020, volta all'ottenimento del parere di competenza inerente la variante al progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai servizi idrico integrato e gas nelle aree interessate dai lavori, eseguito il sopralluogo e l'istruttoria della pratica, fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime

PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

alle prescrizioni generali e specifiche di seguito riportate, da recepire negli elaborati grafici da ripresentare prima dell'inizio lavori, per dare corso all'esecuzione delle opere di cui all'oggetto.

Il presente parere ha validità due (2) anni dalla data del suo protocollo di emissione.

Decorsi più di due anni tra l'emissione del presente parere e il rilascio del permesso di costruire della lottizzazione è necessario che il Soggetto Attuatore (di seguito S.A.) ripresenti formale richiesta di approvazione del progetto da parte di Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A..

PRESCRIZIONI GENERALI

Per tutte le attività connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di competenza Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si dovrà osservare quanto previsto nella documentazione sotto richiamata:

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

C.F. / Reg. Imp. 04245520376

Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede legale: Via Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.2814239 fax 051.2814289

www.inretedistribuzione.it

C.F. / Reg. Imp. BO 03479071205

Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208

Servizio ACQUEDOTTO

- DOCUMENTO TECNICO DA.DT.AQCQ.001.rev.0 "PRINCIPALI PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI ACQUEDOTTISTICHE"

Servizio FOGNATURA E DEPURAZIONE

- DOCUMENTO TECNICO DA.DT.FD.001.rev.0 "PRINCIPALI PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI RETI FOGNARIE"

Servizio GAS

- "SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PRESA IN CARICO DI RETI E IMPIANTI GAS"

Qualora l'intervento sia oggetto di variante, anche parziale, deve essere richiesto un nuovo parere di competenza.

La responsabilità del progetto relativamente al rispetto delle normative specifiche vigenti ed alla correttezza dei dati utilizzati per i calcoli eseguiti rimane unicamente in capo al progettista che ha redatto e firmato il progetto.

Il presente parere non esime il S.A. dall'ottenere, con onere a proprio carico, tutti i nulla-osta, autorizzazioni, permessi, servitù rilasciati da Enti o da terzi necessari per l'esecuzione delle opere di progetto.

Il S.A. dovrà richiedere le indicazioni sulla presenza di eventuali reti e impianti esistenti ed interferenti con le future lavorazioni mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta dati cartografici su supporto digitale - clienti privati" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

Le attività necessarie per una corretta gestione ed esecuzione delle opere in oggetto sono riassunte di seguito.

L'inizio dei lavori di posa dei sottoservizi dovrà essere preventivamente comunicato a HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. **con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio lavori** mediante uno dei seguenti canali:

- compilazione del **nuovo WEBform** disponibile sul sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".
- invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Comunicazione inizio lavori opere di urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio",

allegando gli elaborati del progetto esecutivo conformi alle prescrizioni impartite.

Nell'esecuzione dei lavori si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico dell'impresa esecutrice.

HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno richiedere, in corso di esecuzione dei lavori inerenti ai servizi gestiti e previsti dal progetto urbanistico, al S. A. o alla D. L. da esso incaricata, limitate varianti opportune per l'esecuzione a regola d'arte delle opere o al fine di risolvere criticità che potrebbero insorgere successivamente, nel rispetto degli Standard e Specifiche dei materiali del Gruppo Hera e delle normative vigenti in materia. HERA S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno viceversa autorizzare, su richiesta del S. A., o della D. L. da esso incaricata, lievi modifiche e varianti in conformità al progetto approvato ed alla normativa vigente.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri e cura a carico del S. A. l'esecuzione delle opere interne al comparto.

Sono, salvo diversa indicazione, da intendersi attività con oneri a carico del S. A. ma con realizzazione a cura di Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. la sorveglianza sulle opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal S. A., i collegamenti alla rete esistente e le opere esterne al comparto.

Per tali opere il S.A dovrà richiederne la valorizzazione economica mediante l'invio all'indirizzo pec heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it dell'apposito modulo "Richiesta preventivo per opere connesse ad urbanizzazione" disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Richieste Multiservizio".

Su tutte le reti ed impianti di futura gestione che il S. A. andrà ad eseguire direttamente, Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. effettueranno l'attività di alta sorveglianza con oneri a carico del S. A. mediante un tecnico incaricato.

Qualora l'attività di alta sorveglianza non avvenga per omessa comunicazione di inizio lavori, Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. si riservano di far effettuare, con oneri a carico del S. A., saggi di verifica o altri accertamenti sui lavori eseguiti ed eventualmente di non procedere alla messa in esercizio delle reti e/o impianti costruiti e di non assumerne la gestione.

Il S.A. dovrà predisporre a proprie spese la documentazione prevista dalle Check List per ciascun servizio, consegnate a inizio lavori dal tecnico incaricato per l'alta sorveglianza.

La realizzazione dei collegamenti alla rete esistente potrà essere effettuata esclusivamente solo dopo la verifica della completezza della documentazione da parte del tecnico incaricato per l'alta sorveglianza.

Per tutte le tubazioni e/o impianti configurabili come opera pubblica che verranno ubicati in proprietà privata dovrà essere stipulato un apposito rogito di servitù per la posa e manutenzione degli stessi a favore del Comune.

Copia trascritta di detta stipula dovrà essere fornita ad Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A..

Sarà cura del S. A. riservarsi nei rogiti di cessione degli immobili la possibilità di stipulare direttamente la servitù con detto Comune.

Si precisa che Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. potranno rilasciare il nulla osta per la presa in carico provvisoria della gestione delle opere solo quando, attraverso il tecnico incaricato per l'alta sorveglianza, avranno potuto accertare che risulti completa tutta la documentazione prevista dalle Check List.

Successivamente Hera S.p.A. e/o INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. invieranno all'Amministrazione Comunale competente l'attestazione di conformità e la richiesta di affido della gestione delle opere.

In attesa dell'assunzione della proprietà da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'affidamento della gestione tramite comunicazione ufficiale, Hera S.p.A. e INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. gestiranno in forma transitoria i servizi.

Durante la gestione transitoria delle reti interne al comparto Hera S.p.A. ed INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a terzi per un malfunzionamento degli impianti stessi; nel caso di rotture e/o altre attività di manutenzione straordinaria dovute a difetti costruttivi, i costi derivanti dall'esecuzione dei relativi interventi rimarranno in carico al S.A..

La gestione transitoria delle reti consentirà l'effettuazione degli allacciamenti d'utenza e l'attivazione della fornitura del relativo servizio.

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

ACQUA

➤ Rete Acqua (Rif. Tav. ENTI TAVOLA 6 ACQUA POTABILE SAN POLO 07-02-2020).

Si conferma il recepimento delle indicazioni prescritte in sede di approvazione del 2° P.O.C. Piano Operativo Comunale Generale del Comune di Sassuolo.

Si conferma che la rete idrica esistente risulta insufficiente a garantire il fabbisogno idrico aggiuntivo generato dal nuovo comparto, rendendo pertanto necessarie le opere esterne al perimetro di comparto consistenti nel:

➤ realizzare una condotta idrica, in PVC Diam. Est. 200 mm (UNI EN 1452), a partire dalla condotta DN 200 in uscita dal serbatoio "PEEP" di via Pirandello, per ricollegarsi alla rete esistente DN 100 in prossimità dell'accesso al comparto, percorrendo aree di cessione in fregio allo stesso, in sostituzione della condotta esistente DN 100, tra l'altro interferente con le future costruzioni.

➤ posare una nuova rete in PVC Diam. Est. 90 mm (UNI EN 1452), nella nuova viabilità di comparto fino al termine della stessa.

Entrambi gli interventi in questione, non richiesti nelle attuali condizioni del sistema infrastrutturale acquedottistico, si rendono necessari al fine di garantire adeguati livelli di servizio in seguito all'espansione urbanistica in oggetto.

La sola utenza a servizio del solo lotto "D" sarà derivata dalla rete esistente di via San Polo posta a sud del comparto.

➤ Allacciamenti d'utenza acqua

Saranno realizzati successivamente da HERA S.p.A. in seguito all'esecuzione delle opere di potenziamento reti acqua richieste ed alla approvazione preventiva dei progetti costruttivi dei singoli fabbricati in relazione alla futura posizione dei contatori ed alla accettazione dei preventivi di allacciamento.

In sede di realizzazione delle opere di urbanizzazione è consentita al lottizzante, previa la succitata approvazione preventiva dei progetti costruttivi dei singoli fabbricati, la realizzazione della sola parte interrata dei futuri allacciamenti d'utenza acqua.

➤ Per l'ottenimento di tale autorizzazione è necessario che il costruttore di ogni singolo edificio attivi una richiesta di "parere allacciamento acquedotto" a titolo oneroso mediante invio all'indirizzo PEC heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it del "Modulo richiesta parere acquedotto" scaricabile nella sezione nella sezione "Progettisti e Tecnici\Acqua\Acquedotto" del sito www.gruppohera.it.

FOGNATURA

➤ Acque reflue "nere" (Rif. Tav. ENTI TAVOLA 6 FOGNATURE SAN POLO 07-02-2020)

la fognatura per acque "nere", con la tubazione prevista in allegato a servizio dei fabbricati "B", "C", "E" ed "F" del comparto, è confermata ed il suo punto di recapito finale è individuato nella rete fognaria di tipo "misto" esistente in via San Polo e scolante verso via Giordano.

Il fabbricato "D" conferirà le acque reflue "nere" alla fognatura di via San Polo scolante verso via Ariosto tramite allacciamento fognario privato.

➤ Acque meteoriche "Bianche" (Rif. Tav. ENTI TAVOLA 6 FOGNATURE SAN POLO 07-02-2020)

Si prende atto che le acque meteoriche drenate all'interno di tutti i singoli lotti "B", "C", "D", "E" ed "F" non verranno conferite in fogna, ma verranno raccolte in apposite vasche per

consentirne il loro riuso, mentre le acque in eccedenza andranno scaricate a dispersione nel suolo all'interno dei singoli lotti.

➤ Invece per il drenaggio delle acque di origine meteoriche, della sola viabilità di comparto e relativi parcheggi di cessione, in riferimento alle caratteristiche idrologiche individuate per la zona nonché delle pendenze previste per i collettori, si conferma il loro recapito alla rete fognaria di tipo "misto" esistente in via San Polo e scolante verso via Giordano, prevedendo la posa di una tubazione fognaria "bianca" dedicata fino al punto di collegamento alla rete esistente, da posarsi parallelamente alla fogna "nera", ciò in ottemperanza ai dettami del Regolamento del Servizio Idrico Integrato-

L'intera rete di drenaggio all'interno del comparto è dimensionata per attuare il sistema di laminazione delle portate meteoriche da rilasciare in pubblica fognatura nel rispetto del principio di invarianza idraulica, dimensionando il sistema per rilasciare una portata regolata allo scarico pari a 10 l/s*ha.

Il volume di invaso destinato alla laminazione deve essere ricavato mediante la realizzazione di un bacino in linea ricavato dal sovradimensionamento del reticolo fognario da ubicarsi a monte del recapito finale, il cui scarico deve avvenire per gravità.

➤ Si rammenta, che nel caso di nuove urbanizzazioni o di interventi di riqualificazione/rigenerazione urbana interessanti gli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016, aggiornati dalla DGR 569/2019, che prevedano, tra l'altro, la realizzazione di nuove reti bianche, gli eventuali scarichi in corpo idrico superficiale (a cielo aperto o tombato) di queste ultime dovranno essere autorizzati prima della loro messa in esercizio anche al fine di consentire all'Autorità competente di fornire preventivamente le prescrizioni tecnico-gestionali alle quali gli scarichi dovranno essere soggetti. In questo caso l'autorizzazione dovrà essere rilasciata direttamente al Soggetto Attuatore responsabile della realizzazione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi in vista del successivo trasferimento della titolarità dell'autorizzazione al Gestore.

➤ Il presente parere è relativo esclusivamente alle opere di urbanizzazione primaria e non sostituisce l'autorizzazione all'allacciamento fognario necessaria per ogni singolo lotto edificabile. Per l'ottenimento di tale autorizzazione è necessario che il costruttore di ogni singolo edificio attivi una richiesta di "parere per scarichi domestici" a titolo oneroso mediante il Web Form disponibile nel sito www.gruppohera.it nella sezione "Progettisti e Tecnici\Acqua\Fognatura" oppure mediante invio all'indirizzo PEC istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it dei moduli "Modulo richiesta" e "All.1 Scheda Tecnica" scaricabili nella sezione del sito www.gruppohera.it sopra-citata.

GAS

➤ Rete Gas (Rif. Tav. ENTI TAVOLA 6 GAS SAN POLO 07-02-2020)

Non è prevista posa di rete gas 7^a specie in quanto già presente in via San Polo.

Da questa si deriverà l'utenza a servizio dei soli due fabbricati "E" ed "F" del lotto "2", in prossimità della nuova strada di comparto.

Mentre l'utenza a servizio del solo lotto "D" sarà derivata dalla rete esistente di via San Polo posta a sud del comparto.

➤ Allacciamenti d'utenza gas

Saranno realizzati successivamente dalla Scrivente per conto di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. in seguito alla approvazione preventiva dei progetti costruttivi dei singoli

fabbricati in relazione alla futura posizione dei contatori ed alla accettazione dei preventivi di allacciamento.

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alla presente potete contattare il nostro tecnico sig. Vincenzo Gualtieri ai seguenti recapiti: tel. 059 407765, e-mail vincenzo.gualtieri@gruppohera.it, pec: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it, avendo cura di citare l'oggetto e l'eventuale OdL indicato nonché la data e i numeri di protocollo della presente.

Cordiali saluti.

Procuratore speciale

Dott. Ing. Luca Migliori

Firmato digitalmente

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. e Inrete Distribuzione Energia S.p.A.
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Allegati:

ENTI TAVOLA 6 ACQUA POTABILE SAN POLO 07-02-2020

ENTI TAVOLA 6 FOGNATURE SAN POLO 07-02-2020

ENTI TAVOLA 6 GAS SAN POLO 07-02-2020



VARIANTE AL PUA "San Polo"

AMBITO AC SUB. D2

Committenza:

- **Lenzotti Silvia** (C.F.: LNZ SLV 80R70 I462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360.
- **Lenzotti Edda** (C.F.: LNZ DDE 42C65 I462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO).

Proprietà:

- **Lenzotti Silvia** (C.F.: LNZ SLV 80R70 4662Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Viale San Paolo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Via Vespucci 8, Sassuolo (MO), P.IVA: 0206304360.
- **Lenzotti Edda** (C.F.: LNZ DDE 42C65 4662N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO).
- **Lenzotti Eugenio** (C.F.: LNZ GNE 52C28 4662J) nato a Sassuolo (MO) il 28/03/1952 e residente in Via San Paolo, 151, Sassuolo (MO).
- **Borghi Claudia** (C.F.: BRG CLD 54M62 8819Z) nata Carpi (MO) il 22/08/1954 e residente in Via San Paolo, 151, Sassuolo (MO).
- **Borghi Alberta** (C.F.: BRG LRT 51L62 H061J) nata a Prignano sulla Secchia (MO) il 22/07/1951 e residente in Via San Paolo, 27, Sassuolo (MO).
- **Coriari Franco** (C.F.: CRV FNC 50R06 C141H) nato a Castellaro (RE) il 06/10/1950 e residente in Via San Paolo, 27, Sassuolo (MO).
- **Compagnini Mirella** (C.F.: CMP MLT 62B44 F257F) nata a Modena (MO) il 04/02/1962 e residente in Via San Paolo, 28, Sassuolo (MO).
- **Zecchini Giuseppe** (C.F.: ZCC GPP 60H03 G393S) nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 03/08/1960, residente in Via Cappella, 5, Maranello (MO), legale rappresentante della San Polo S.R.L. con sede in Via Gherardi, 29, Modena, P.IVA: 02275150366.

TAVOLA 6

Reti tecnologiche

Stralcio ACQUEDOTTI E RELATIVI ALLACCI



Progettista:

Ing. Claudio Berselli

Foglio 42,

mapp. 114 parte, 134, 566 parte, 723 parte,
771, 772 parte, 774, 775, 780, 783, 786, 789, 790

Sassuolo, Venerdì 07 Febbraio 2020

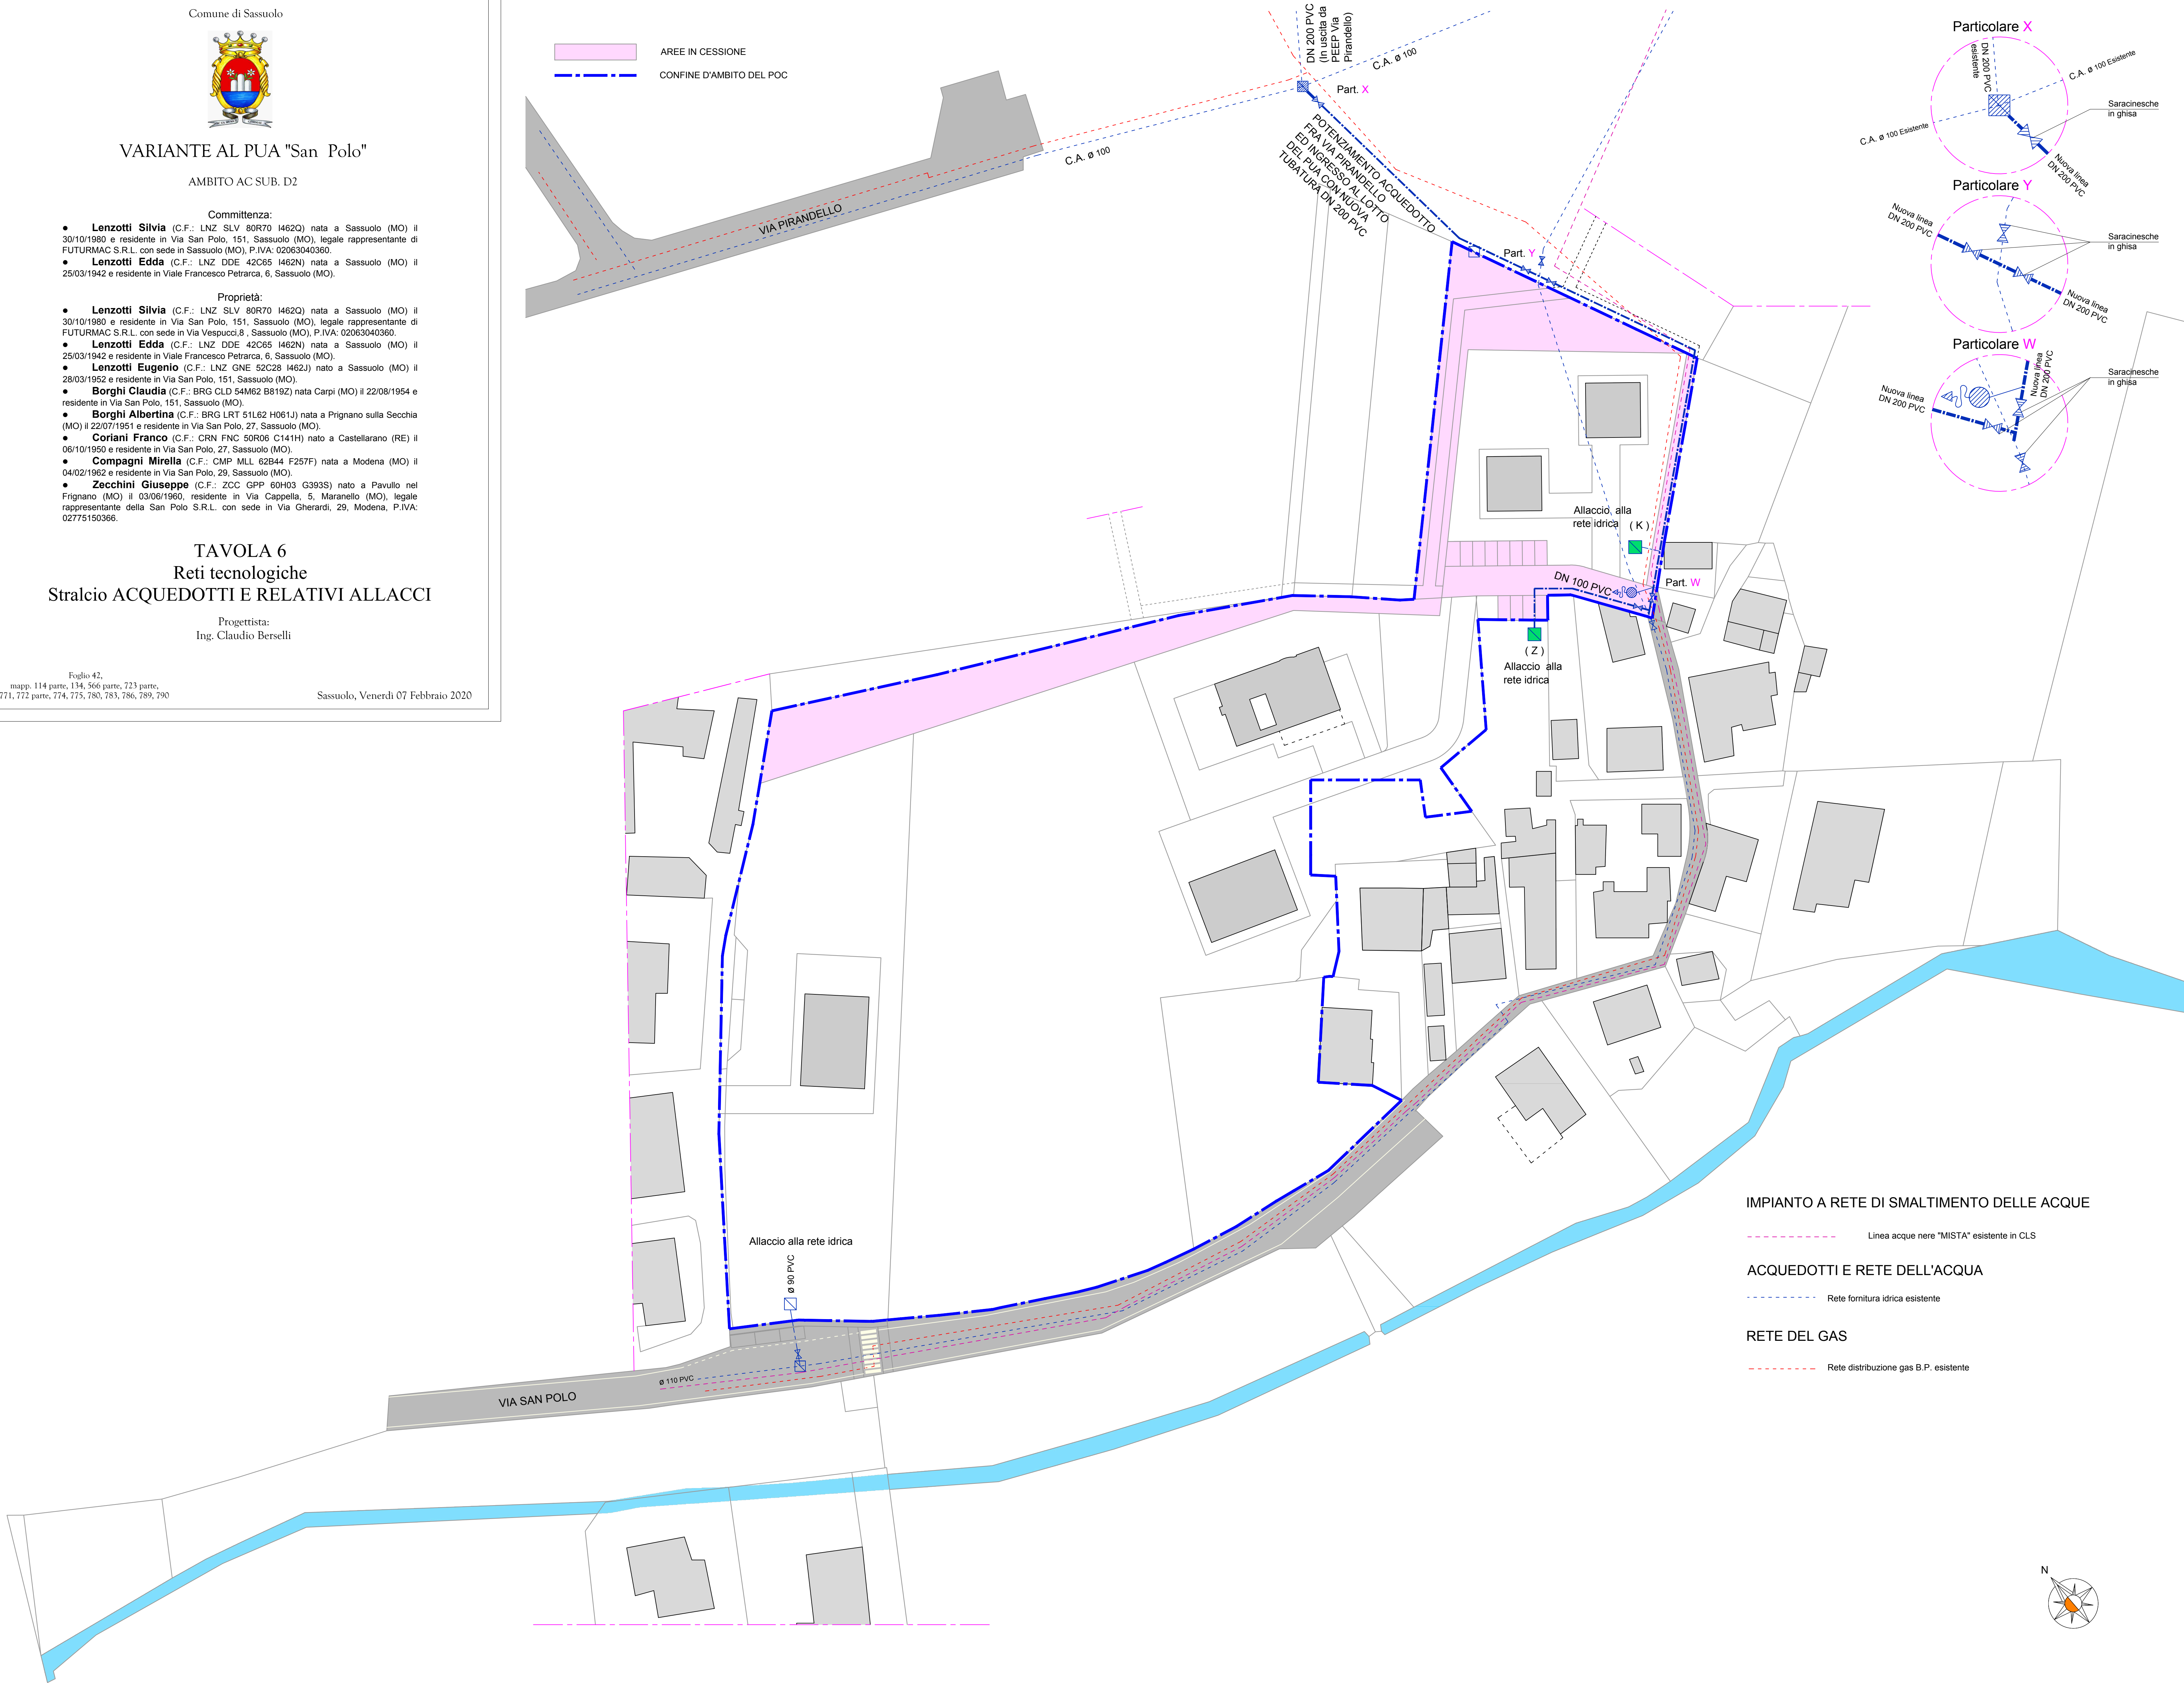



VARIANTE AL PUA "San Polo"

AMBITO AC SUB. D2

Committenza:

- **Lenzotti Silvia** (C.F.: LNZ SLV 80R70 I462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360.
- **Lenzotti Edda** (C.F.: LNZ DDE 42C65 I462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO).

Proprietà:

- **Lenzotti Silvia** (C.F.: LNZ SLV 80R70 I462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Via Vespucci, 8, Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360.
- **Lenzotti Edda** (C.F.: LNZ DDE 42C65 I462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO).
- **Lenzotti Eugenio** (C.F.: LNZ GNE 52C28 I462J) nato a Sassuolo (MO) il 28/03/1952 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO).
- **Borghi Claudia** (C.F.: BRG CLD 54M62 B819Z) nata Carpi (MO) il 22/08/1954 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO).
- **Borghi Albertina** (C.F.: BRG LRT 51L62 H061J) nata a Prignano sulla Secchia (MO) il 22/07/1951 e residente in Via San Polo, 27, Sassuolo (MO).
- **Coriani Franco** (C.F.: CRN FNC 50R06 C141H) nato a Castellarano (RE) il 06/10/1950 e residente in Via San Polo, 27, Sassuolo (MO).
- **Compagni Mirella** (C.F.: CMP MLL 62B44 F257F) nata a Modena (MO) il 04/02/1962 e residente in Via San Polo, 29, Sassuolo (MO).
- **Zecchini Giuseppe** (C.F.: ZCC GPP 60H03 G393S) nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 03/06/1960, residente in Via Cappella, 5, Maranello (MO), legale rappresentante della San Polo S.R.L. con sede in Via Gherardi, 29, Modena, P.IVA: 02775150366.

TAVOLA 6

Reti tecnologiche

Stralcio RETI FOGNARIE IN PROGETTO

Progettista:


Ing. Claudio Berselli

Foglio 42.

mapp. 114 parte, 134, 566 parte, 723 parte,
771, 772 parte, 774, 775, 780, 783, 786, 789, 790

Sassuolo, Venerdì 07 Febbraio 2020

AREE IN CESSIONE
CONFINE D'AMBITO DEL POC

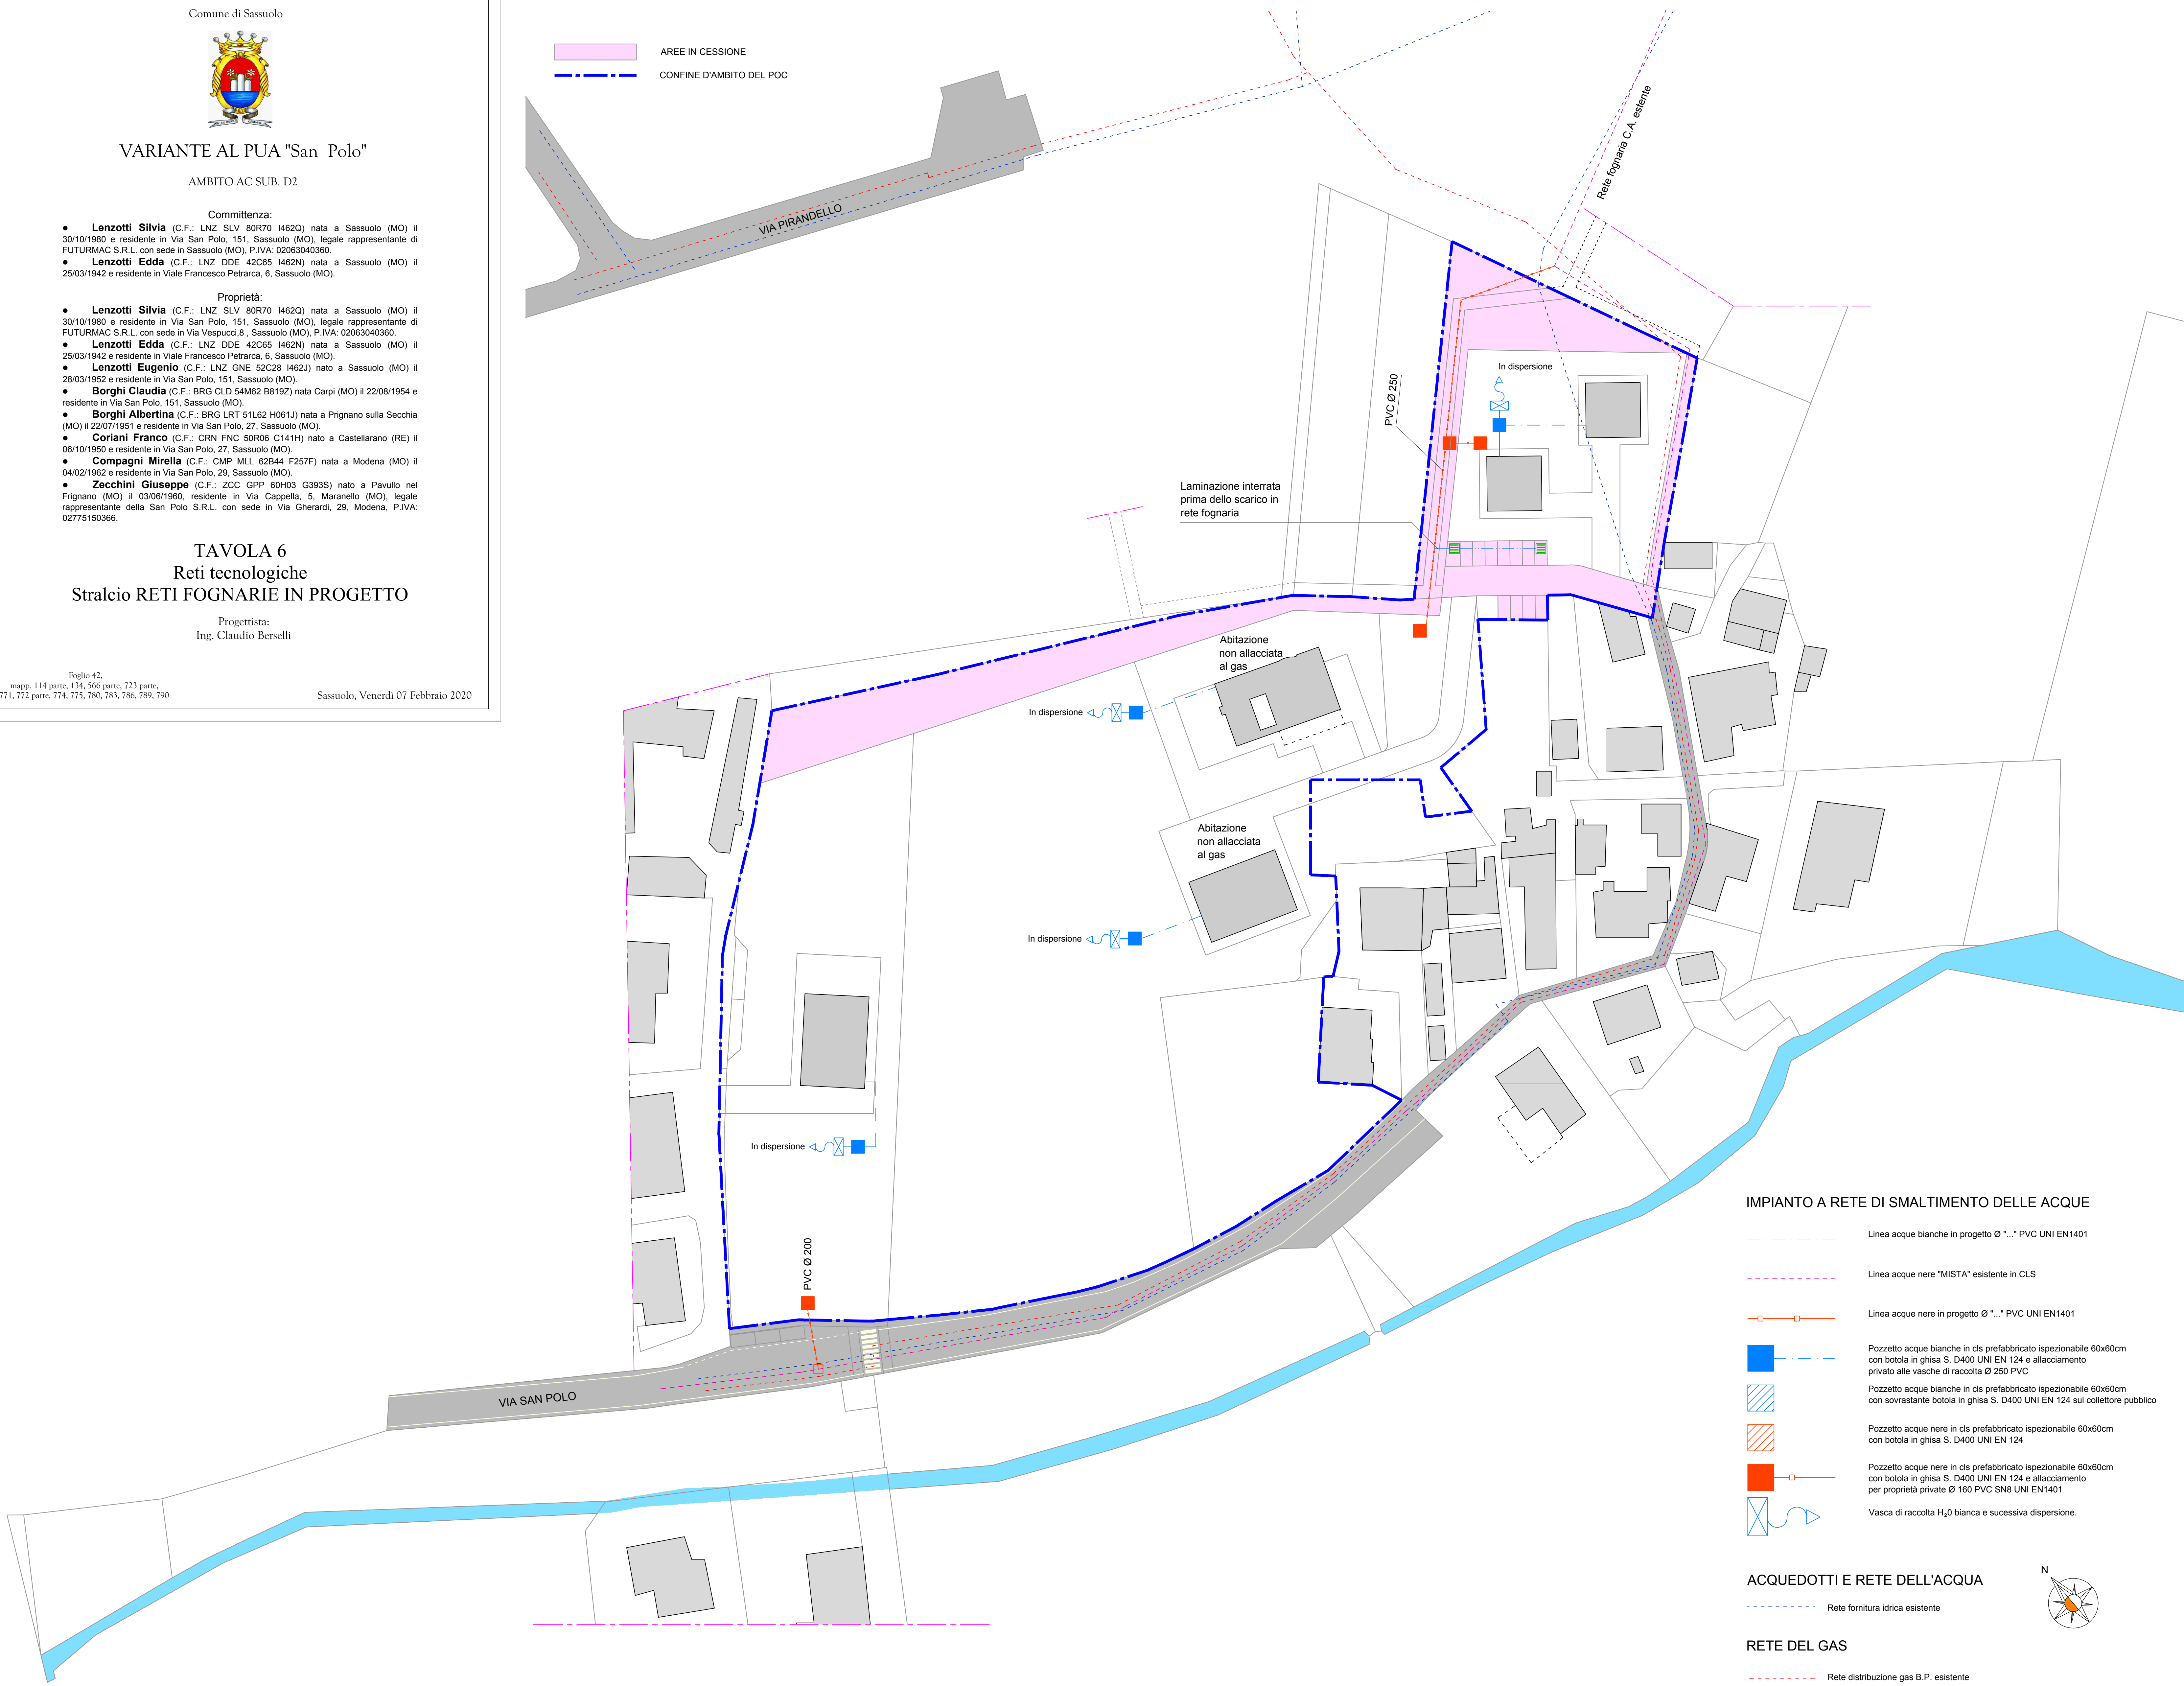

IMPIANTO A RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE


- Linea acque bianche in progetto Ø "... PVC UNI EN1401
- Linea acque nere "MISTA" esistente in CLS
- Linea acque nere in progetto Ø "... PVC UNI EN1401
- Pozzetto acque bianche in cls prefabbricato ispezionabile 60x60cm con botola in ghisa S. D400 UNI EN 124 e allacciamento privato alle vasche di raccolta Ø 250 PVC
- Pozzetto acque bianche in cls prefabbricato ispezionabile 60x60cm con sovrastante botola in ghisa S. D400 UNI EN 124 sul collettore pubblico
- Pozzetto acque nere in cls prefabbricato ispezionabile 60x60cm con botola in ghisa S. D400 UNI EN 124
- Pozzetto acque nere in cls prefabbricato ispezionabile 60x60cm con botola in ghisa S. D400 UNI EN 124 e allacciamento per proprietà private Ø 160 PVC SN8 UNI EN1401
- Vasca di raccolta H₂O bianca e successiva dispersione.

ACQUEDOTTI E RETE DELL'ACQUA

- Rete fornitura idrica esistente

RETE DEL GAS

- Rete distribuzione gas B.P. esistente





VARIANTE AL PUA "San Polo"

AMBITO AC SUB. D2

Committenza:

- **Lenzotti Silvia** (C.F.: LNZ SLV 80R70 I462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360.
- **Lenzotti Edda** (C.F.: LNZ DDE 42C65 I462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO).

Proprietà:

- **Lenzotti Silvia** (C.F.: LNZ SLV 80R70 I462Q) nata a Sassuolo (MO) il 30/10/1980 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO), legale rappresentante di FUTURMAC S.R.L. con sede in Via Vespucci, 8, Sassuolo (MO), P.IVA: 02063040360.
- **Lenzotti Edda** (C.F.: LNZ DDE 42C65 I462N) nata a Sassuolo (MO) il 25/03/1942 e residente in Viale Francesco Petrarca, 6, Sassuolo (MO).
- **Lenzotti Eugenio** (C.F.: LNZ GNE 52C28 I462J) nato a Sassuolo (MO) il 28/03/1952 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO).
- **Borghi Claudia** (C.F.: BRG GLD 54M62 B819Z) nata Carpi (MO) il 22/08/1954 e residente in Via San Polo, 151, Sassuolo (MO).
- **Borghi Albertina** (C.F.: BRG LRT 51L62 H061J) nata a Prignano sulla Secchia (MO) il 22/07/1951 e residente in Via San Polo, 27, Sassuolo (MO).
- **Coriani Franco** (C.F.: CRN FNC 50R06 C141H) nato a Castellarano (RE) il 06/10/1950 e residente in Via San Polo, 27, Sassuolo (MO).
- **Compagni Mirella** (C.F.: CMP MLL 62B44 F257F) nata a Modena (MO) il 04/02/1962 e residente in Via San Polo, 29, Sassuolo (MO).
- **Zecchini Giuseppe** (C.F.: ZCC GPP 60H03 G393S) nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 03/06/1960, residente in Via Cappella, 5, Maranello (MO), legale rappresentante della San Polo S.R.L. con sede in Via Gherardi, 29, Modena, P.IVA: 02775150366.



TAVOLA 6 Reti tecnologiche Stralcio RETE DEL GAS

Progettista:
Ing. Claudio Berselli

Foglio 42,
mapp. 114 parte, 134, 566 parte, 723 parte,
771, 772 parte, 774, 775, 780, 783, 786, 789, 790

Sassuolo, Venerdì 07 Febbraio 2020

AREE IN CESSIONE
CONFINE D'AMBITO DEL POC

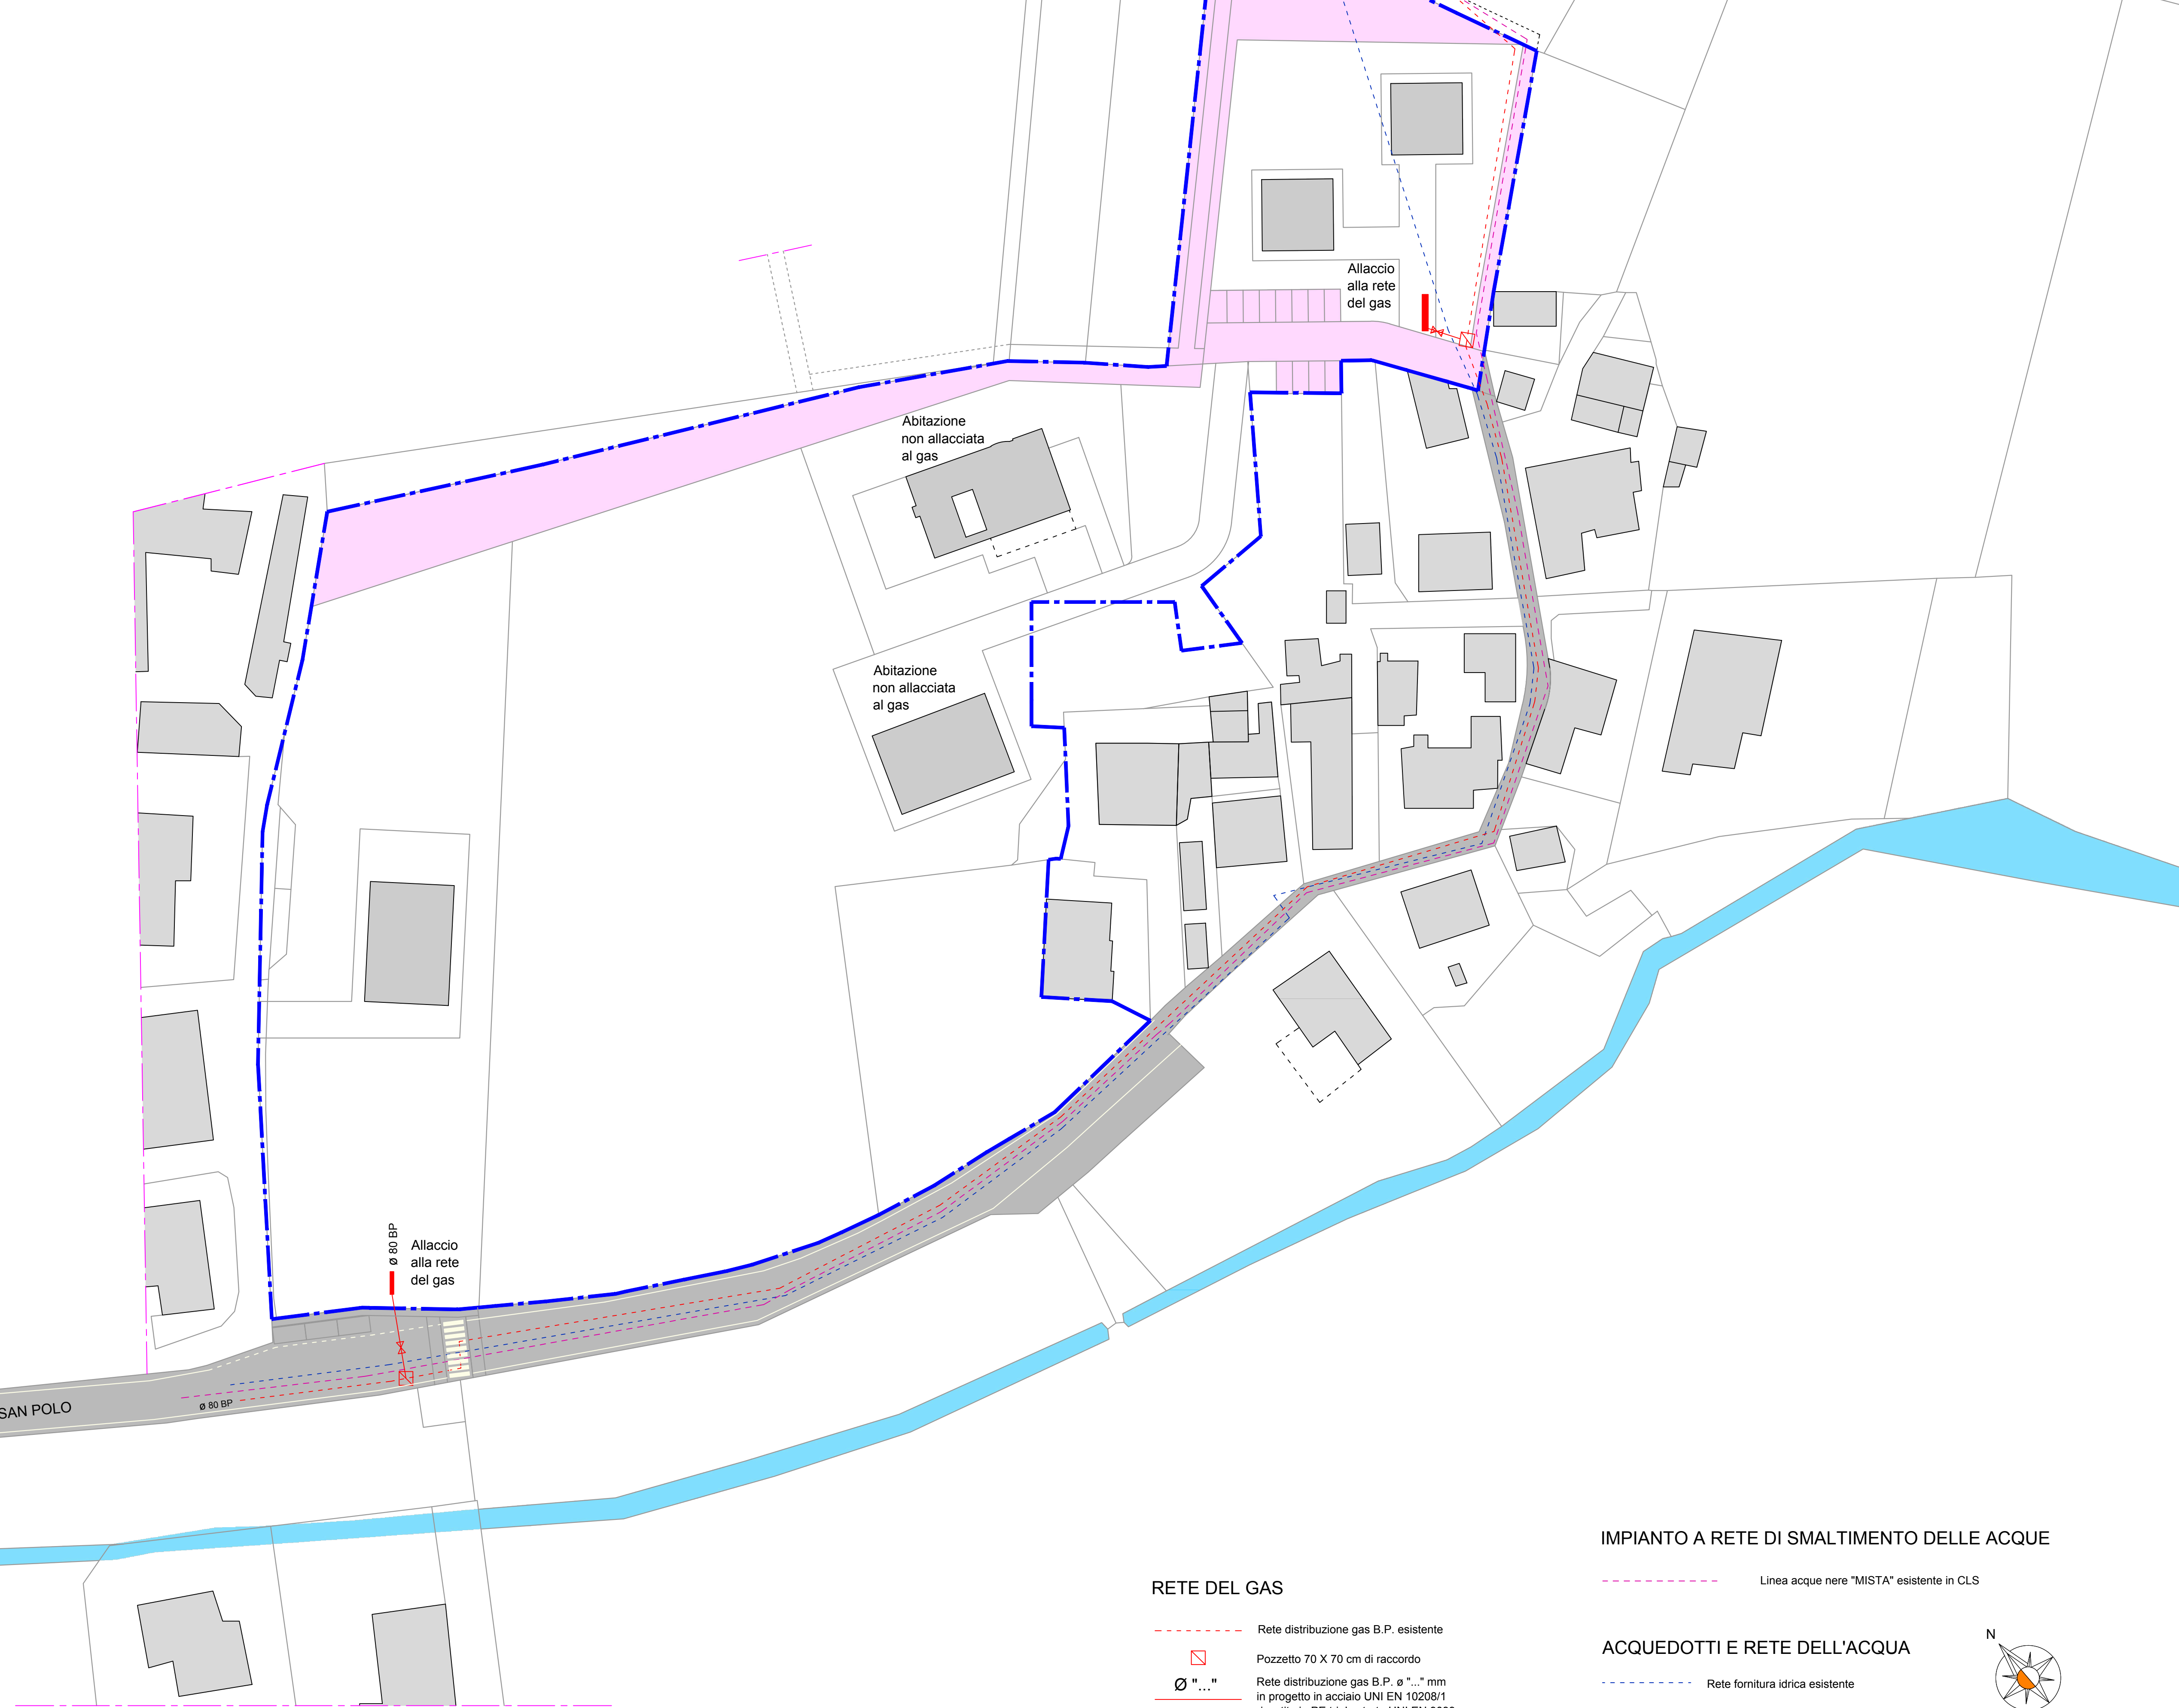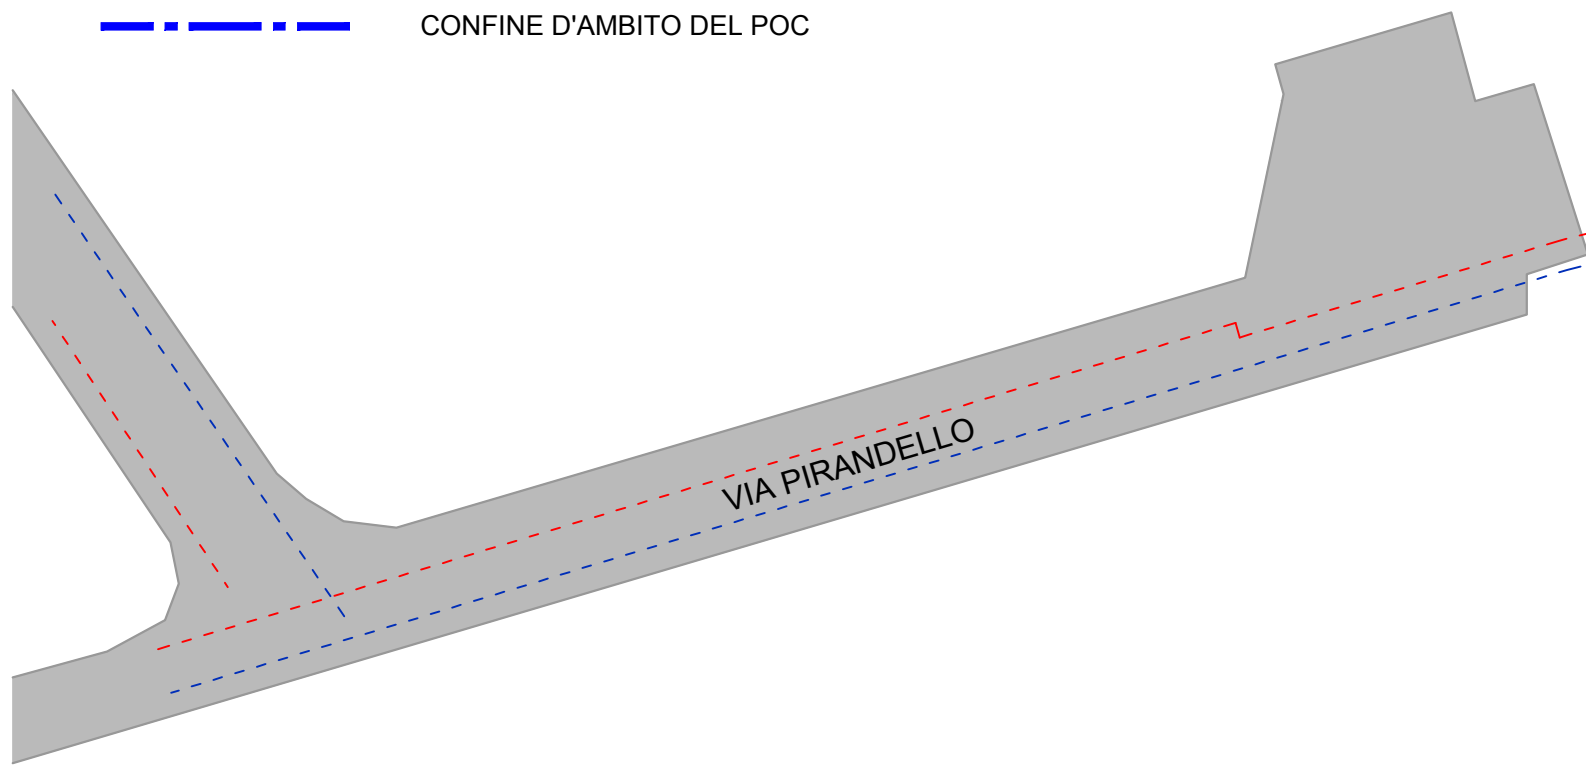

RETE DEL GAS

- Rete distribuzione gas B.P. esistente
- Pozzetto 70 X 70 cm di raccordo
- Ø "..." Rete distribuzione gas B.P. ø "..." mm in progetto in acciaio UNI EN 10208/1 rivestito in PE triplo strato UNI EN 9099
- ✕ Saracinesca in ghisa
- Armadio C.T.R. gas B.P. UNI EN 10208/1 rivestito in PE triplo strato UNI EN 9099

IMPIANTO A RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE

--- Linea acque nere "MISTA" esistente in CLS

ACQUEDOTTI E RETE DELL'ACQUA

--- Rete fornitura idrica esistente

RETE DEL GAS

--- Rete distribuzione gas B.P. esistente

